

お宅のガス管大丈夫？古いガス管（鉄管）の交換をお願いします

お客さまの敷地内のガス管は「お客様の資産」です。

土の中に埋められた鉄製のガス管は、一般的に経年により腐食が進行し、およそ**20年**が**取り替えの目安**といわれています。

鉄製のガス管の土中埋設は、平成8年以降、法的に禁止されましたが、**おおむね平成2年以前に埋設工事をした場合において、鉄製のガス管が使用されている可能性があります。**

古くなった水道管の交換や、下水道工事の際に、一緒に交換工事をすることをおすすめします。

※対象となるお客様には、ご連絡していますが、不明な場合は企業課へお問い合わせください。

☎0234-42-0186

新 ← → 古



腐食による穴
ガス漏れで見つかりました

交換

場所に合わせ、
最適なガス管に
お取替えます。

腐食や地震に強いガス管です



ポリエチレン管



硬質塩化ビニール被覆鋼管



ポリエチレン被覆鋼管

ガスくさいときは、すぐに企業課へご連絡を！

●絶対に火気は使用しないでください。換気扇・電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
また、ガス管近くで工事されるときは、ガス事故防止のため、企業課へご連絡ください。☎0234-43-2136

水道メーター周りに^{なまり}鉛の管はありませんか？交換すると助成制度があります

敷地内の水道管も「お客様の資産」です。鉛管は柔らかく加工しやすいため、平成2年頃まで水道メーターの前後1m程度に使用されていました。しかし、鉛管部分では漏水が多く発生する傾向があり、「**水質保全と漏水防止**」のため、こうした鉛管は早急に撤去して新しい管に交換するようお願いしております。

なお、鉛管を撤去する費用はお客様の負担になりますが、**庄内町には独自の助成制度**がございますので是非ご活用ください。

※対象となるお客様には、ご連絡していますが、不明な場合は企業課へお問い合わせください。☎0234-42-0186

庄内町鉛製給水管改修助成制度

水道メーター1箇所につき、工事費のうち**上限2万円**

ここに鉛管が使われています



水道メーター

企業課通信 2024.12.1 第47号

特集：下水道係からのお願い




水道事業の統合に関する基本協定を締結しました



今後は、統合後の事業形態である企業団（一部事務組合）設立の手続きを経て、令和8年4月の事業開始に向けて、調整を進めていきます。
企業団設立後は、庄内広域水道用水供給事業（県企業局）との統合を目指していきます。

本町、鶴岡市及び酒田市は水道事業の様々な課題を解決することを目指し、令和6年10月28日に事業統合に関する基本協定を締結しました。


水道事業の統合により、事務の効率化や運営コストの削減、国交付金を活用した水道管の更新・耐震化を進め、水道料金の将来的な値上げ幅の抑制など利用者負担の軽減を図ります。

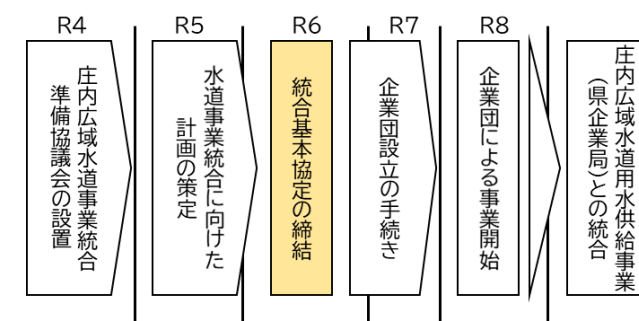


しょうない秋まつりにて「水道ガス展」開催

令和6年10月6日、庄内町屋内多目的運動場で「水道ガス展」が開催されました。今年も多くの方にご来場いただきどうもありがとうございました。来場アンケートの結果の一部を紹介します。


水道水に求めることは？




余目油田のガスが、町営ガスの原料であることをご存じですか？




住まいの熱源は？




天然ガスは石炭、石油などに比べ、二酸化炭素などの発生量が少ない「クリーンエネルギー」であることをご存じですか？



庄内町のガス料金の安さは東北でトップクラスですがご存知ですか？



都市ガスを利用するうえで「特に」求めることは何ですか？



大雨の際はご注意ください ～下水道係からのお願い～


7月25日から26日にかけて大雨特別警報が発令され、本町も猛烈な雨に見舞われました。この大雨の影響で町内では汚水が流れにくい状況が発生した箇所がありました。大雨の際の下水道の使用についてご注意いただきたい点についてまとめてみました。



下水道管に雨水が流れ込まないようにしましょう

雨水と汚水の処理方法

庄内町の下水道は、雨水と家庭等からの汚水を分けて処理する「**分流式下水道**」です。汚水は下水道管を通して浄化センターや処理場へ、雨水は都市下水路を通して河川へ放流されます。

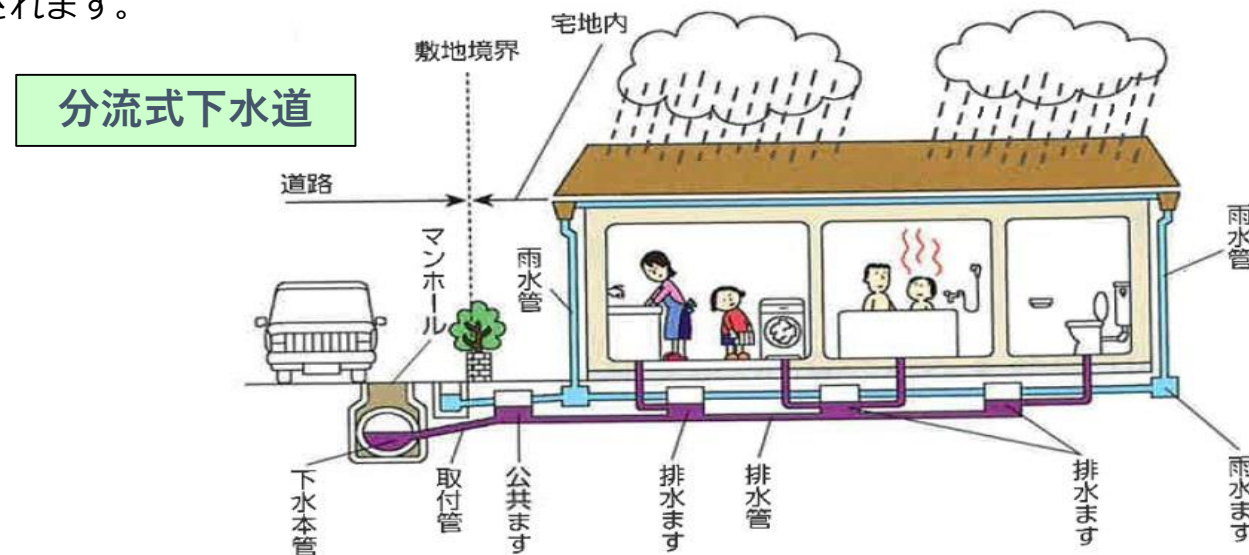

雨水を下水道管に流すと...

- ▲道路上のマンホールや宅地内で汚水の処理がしきれなくなり、家庭からの汚水が流れなくなることがあります。
- ▲マンホールから汚水があふれ出るなど、重大な事故につながる可能性があります。
- ▲下水道処理にかかる費用は皆さんの下水道使用料が使われているため、処理する必要のない雨水が流入することで、ゆくゆくは**使用料の負担増**へとつながります。



公共溝の蓋を開けて
雨水を流さないでね！

敷地内が冠水している場合は下水道の使用を控えて下さい

右の写真のように敷地内が冠水している場合は、下水道（水道）の使用を控えて下さい。空気の逃げ場がなく、汚水が逆流してしまう恐れがあります。



下水の使用を制限する場合があります

7月25日の大雨で京田川の水位上昇のため、庄内浄化センターより、本町含む処理区市町への使用制限の要請を受けました。今回は短時間の要請だったため周知を行いませんでしたが、今後、大雨の際には一時的に家庭での下水道の使用を制限する場合があります。ホームページやLINE等で周知を行いますので、このような時は大量に水を使う洗濯やお風呂の水抜きなどは控えていただくようご協力をお願いします。

下水道のしくみてすごい！ 夏休み下水道教室

8月2日、庄内浄化センターを会場に「夏休み下水道教室」が開催されました。

小学生と保護者の皆さんが参加し、施設の見学・DVD鑑賞・顕微鏡を使った微生物の観察などを行いました。

参加者からは「自分の家で使った水が浄化センターまで送られて処理されていることを初めて知った」、「浄化センターで処理した前後で水の透明度が全く違っていた」といった声が聞かれました。

